


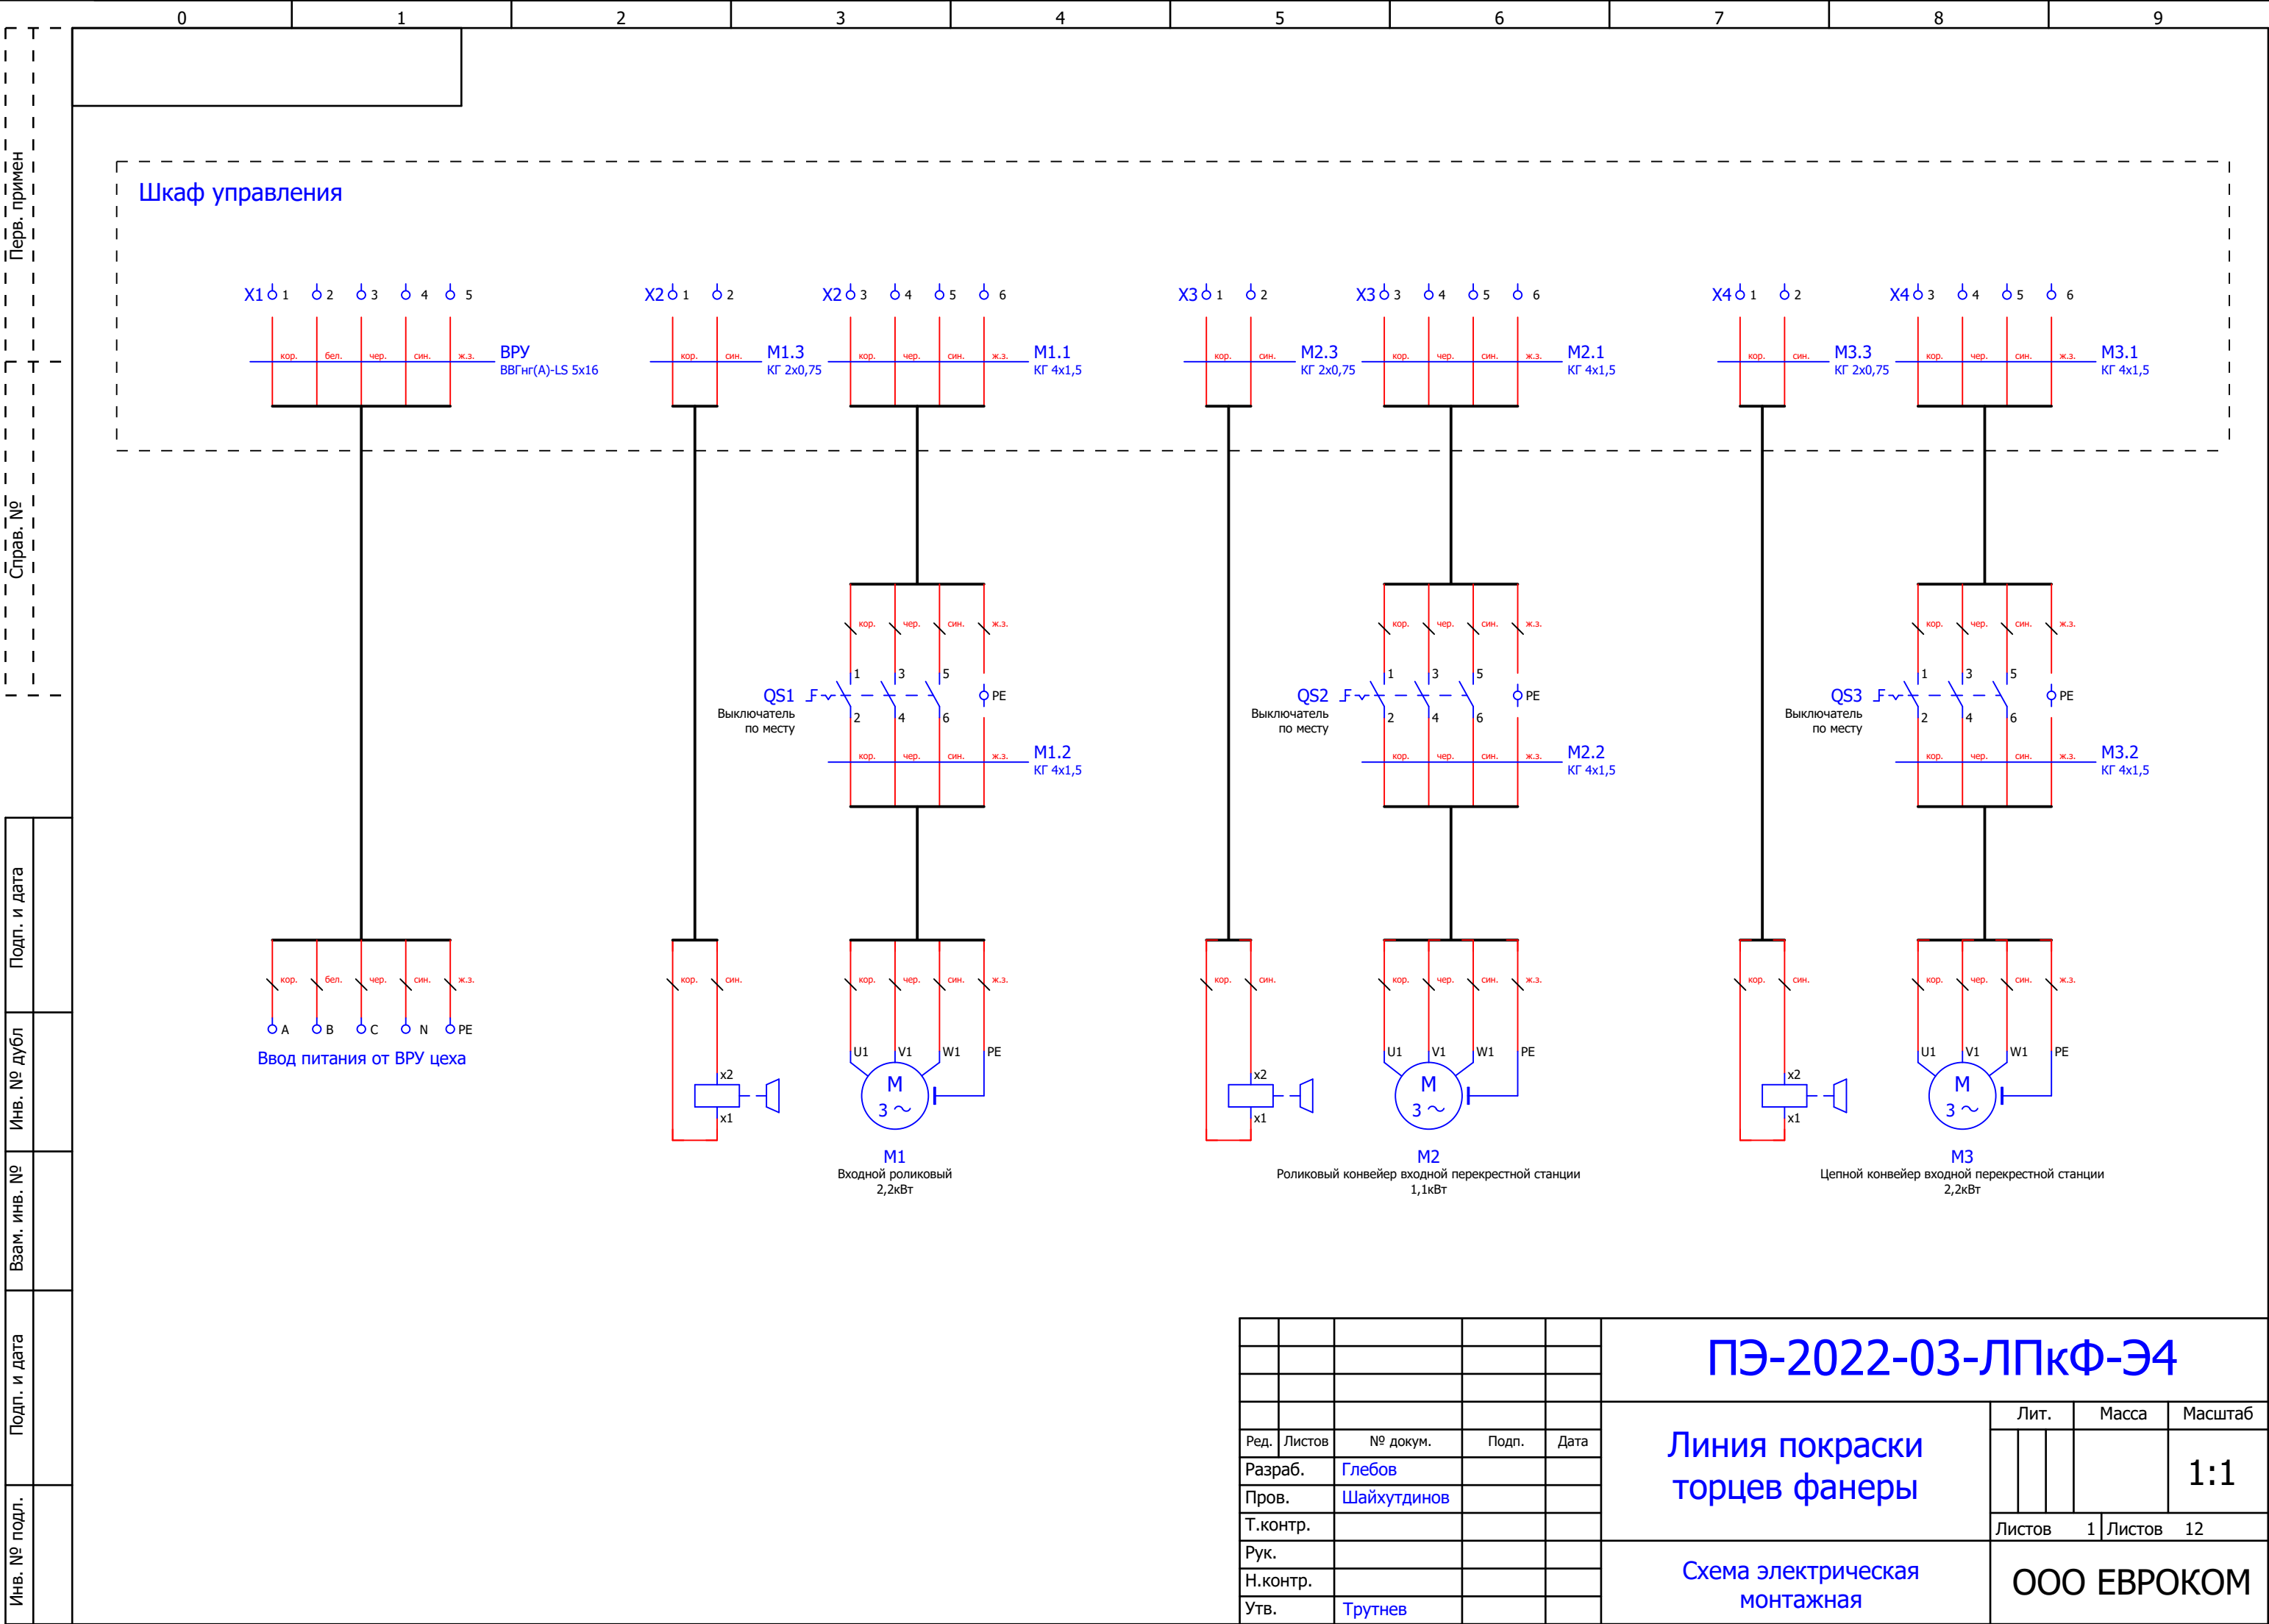

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПЭ-2022-03-ЛПкФ-Э4

Линия покраски торцев фанеры

Схема электрическая монтажная

Лит.

Масса

Масштаб

1:1

Листов 1 Листов 12

ООО ЕВРОКОМ

Ред.

Листов

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Глебов

Пров.

Шайхутдинов

Т.контр.

Рук.


Н.контр.

Утв.

Трутнев

Копировал

Формат А3

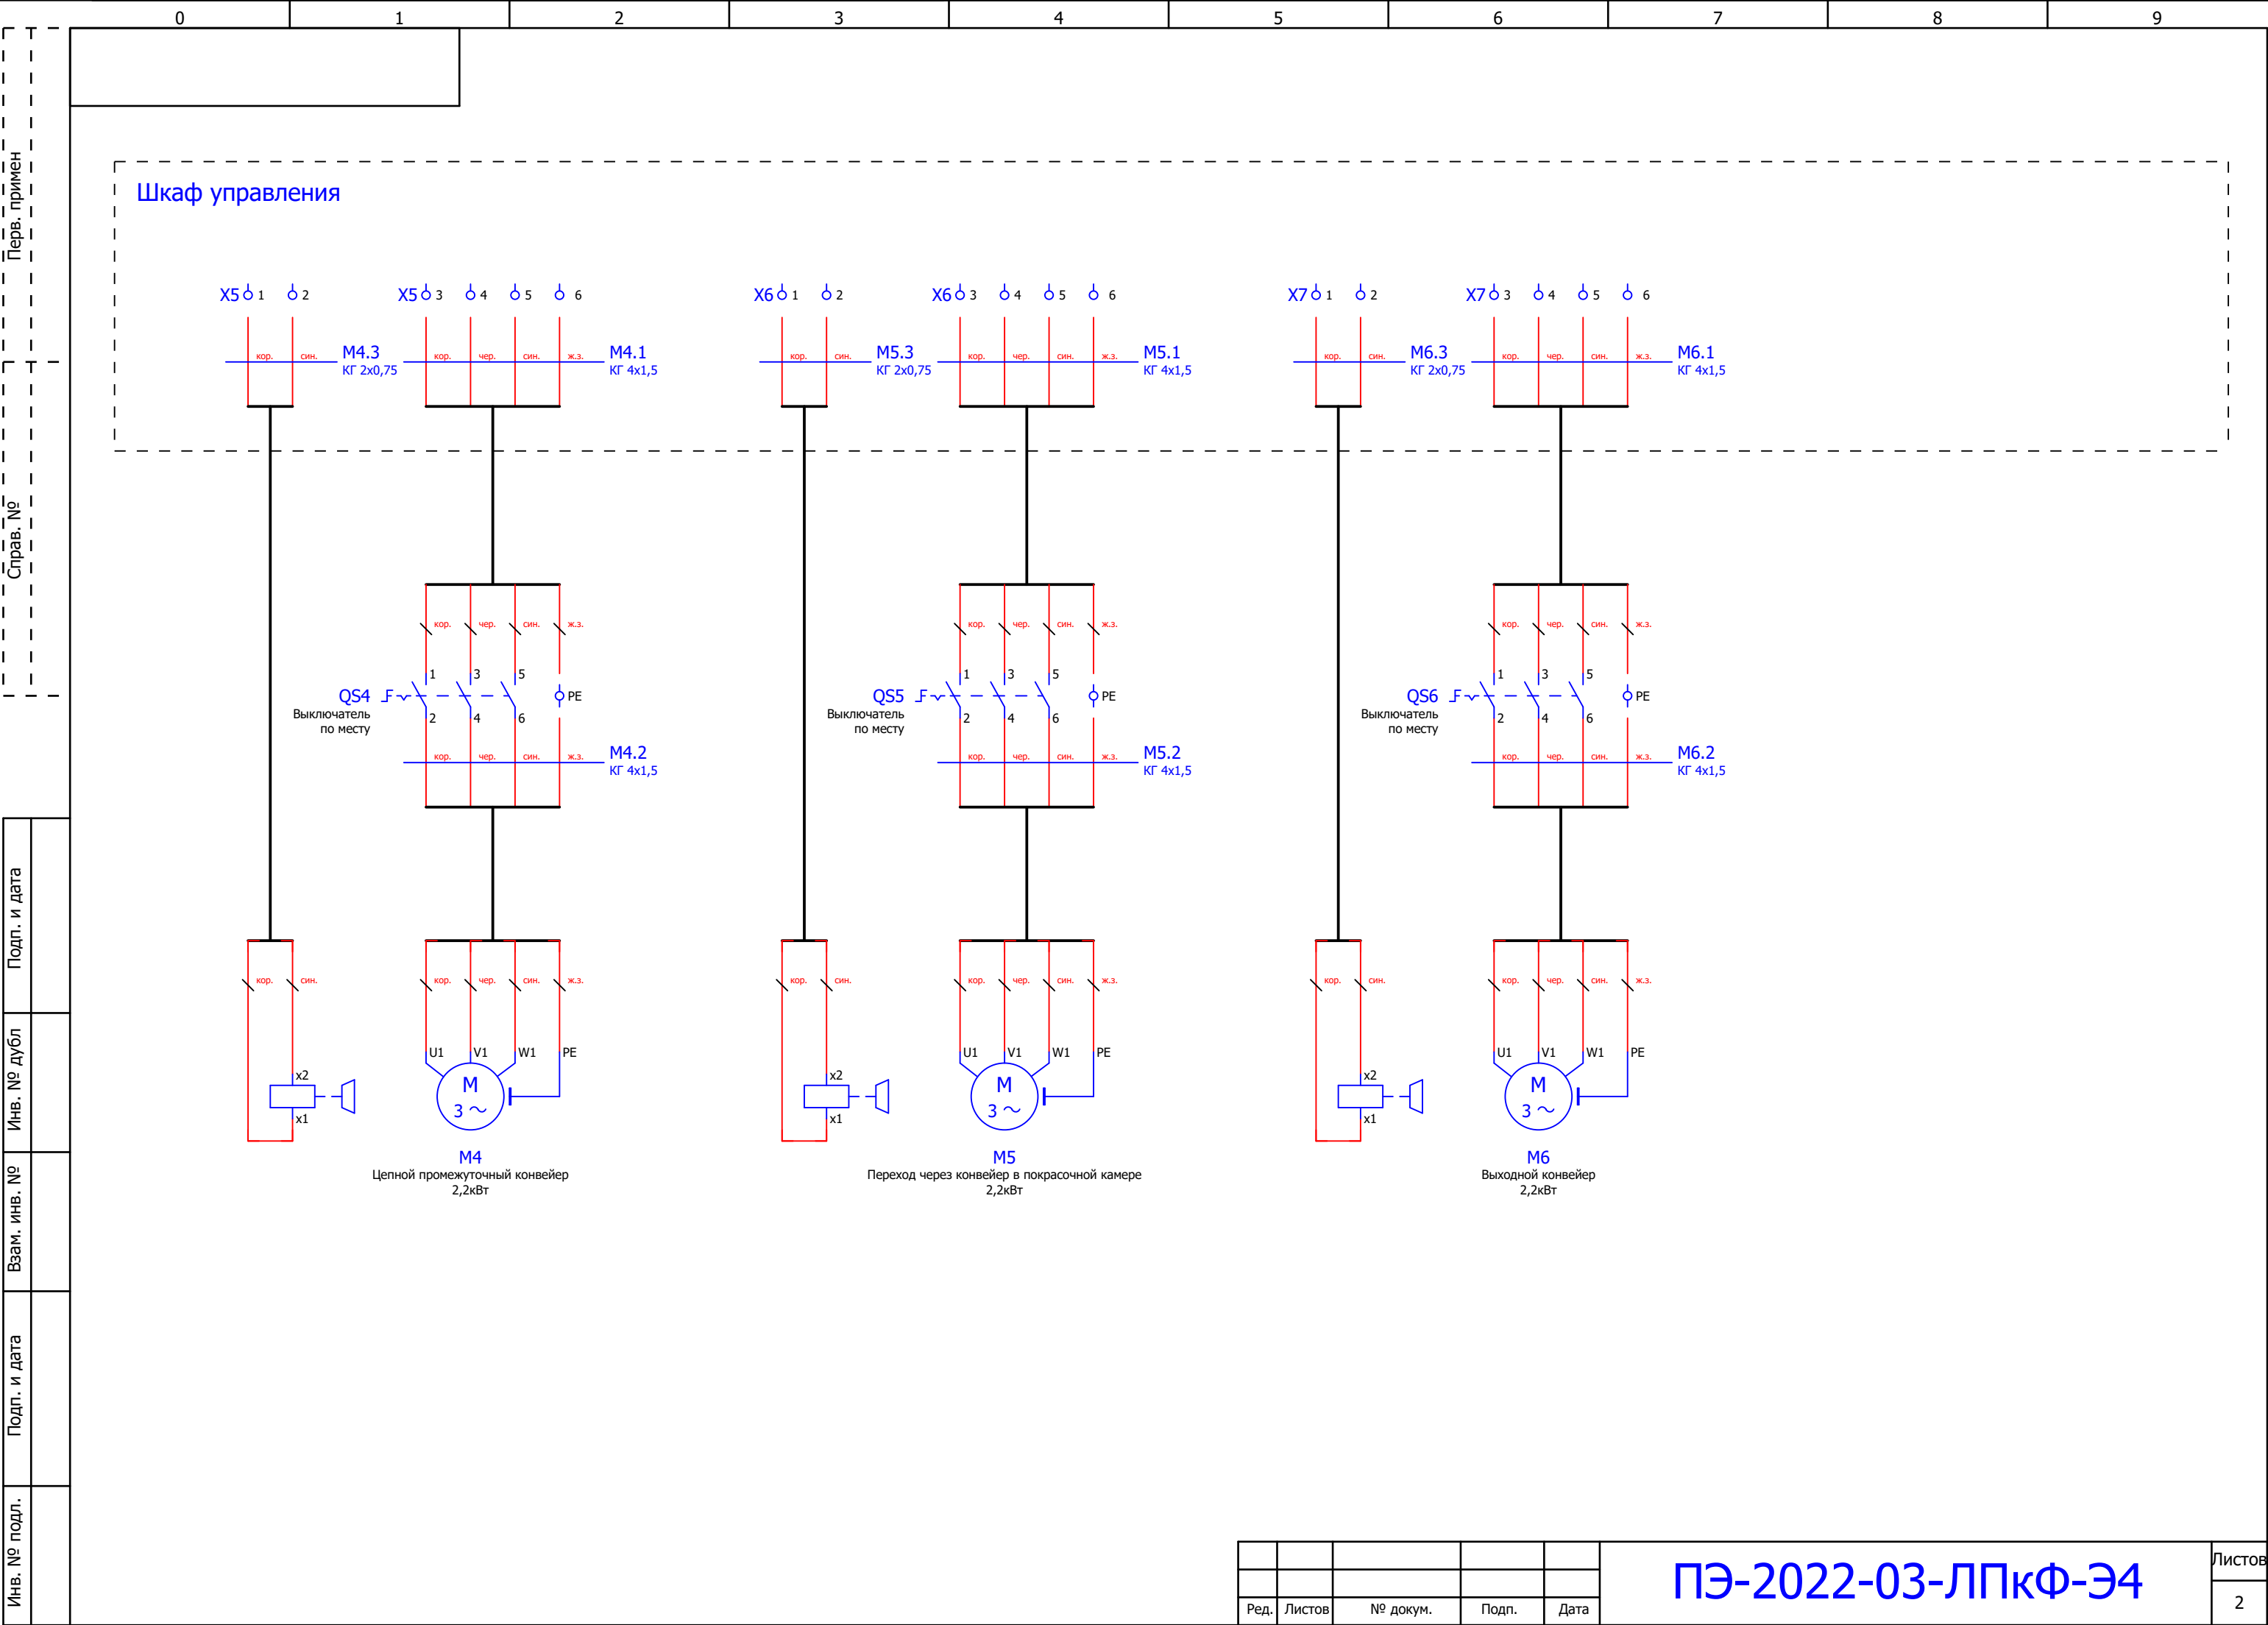

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Листов

2

Ред.

Листов

№ докум.


Подп.


Дата


ПЭ-2022-03-ЛПкФ-Э4


Копировал


Формат А3

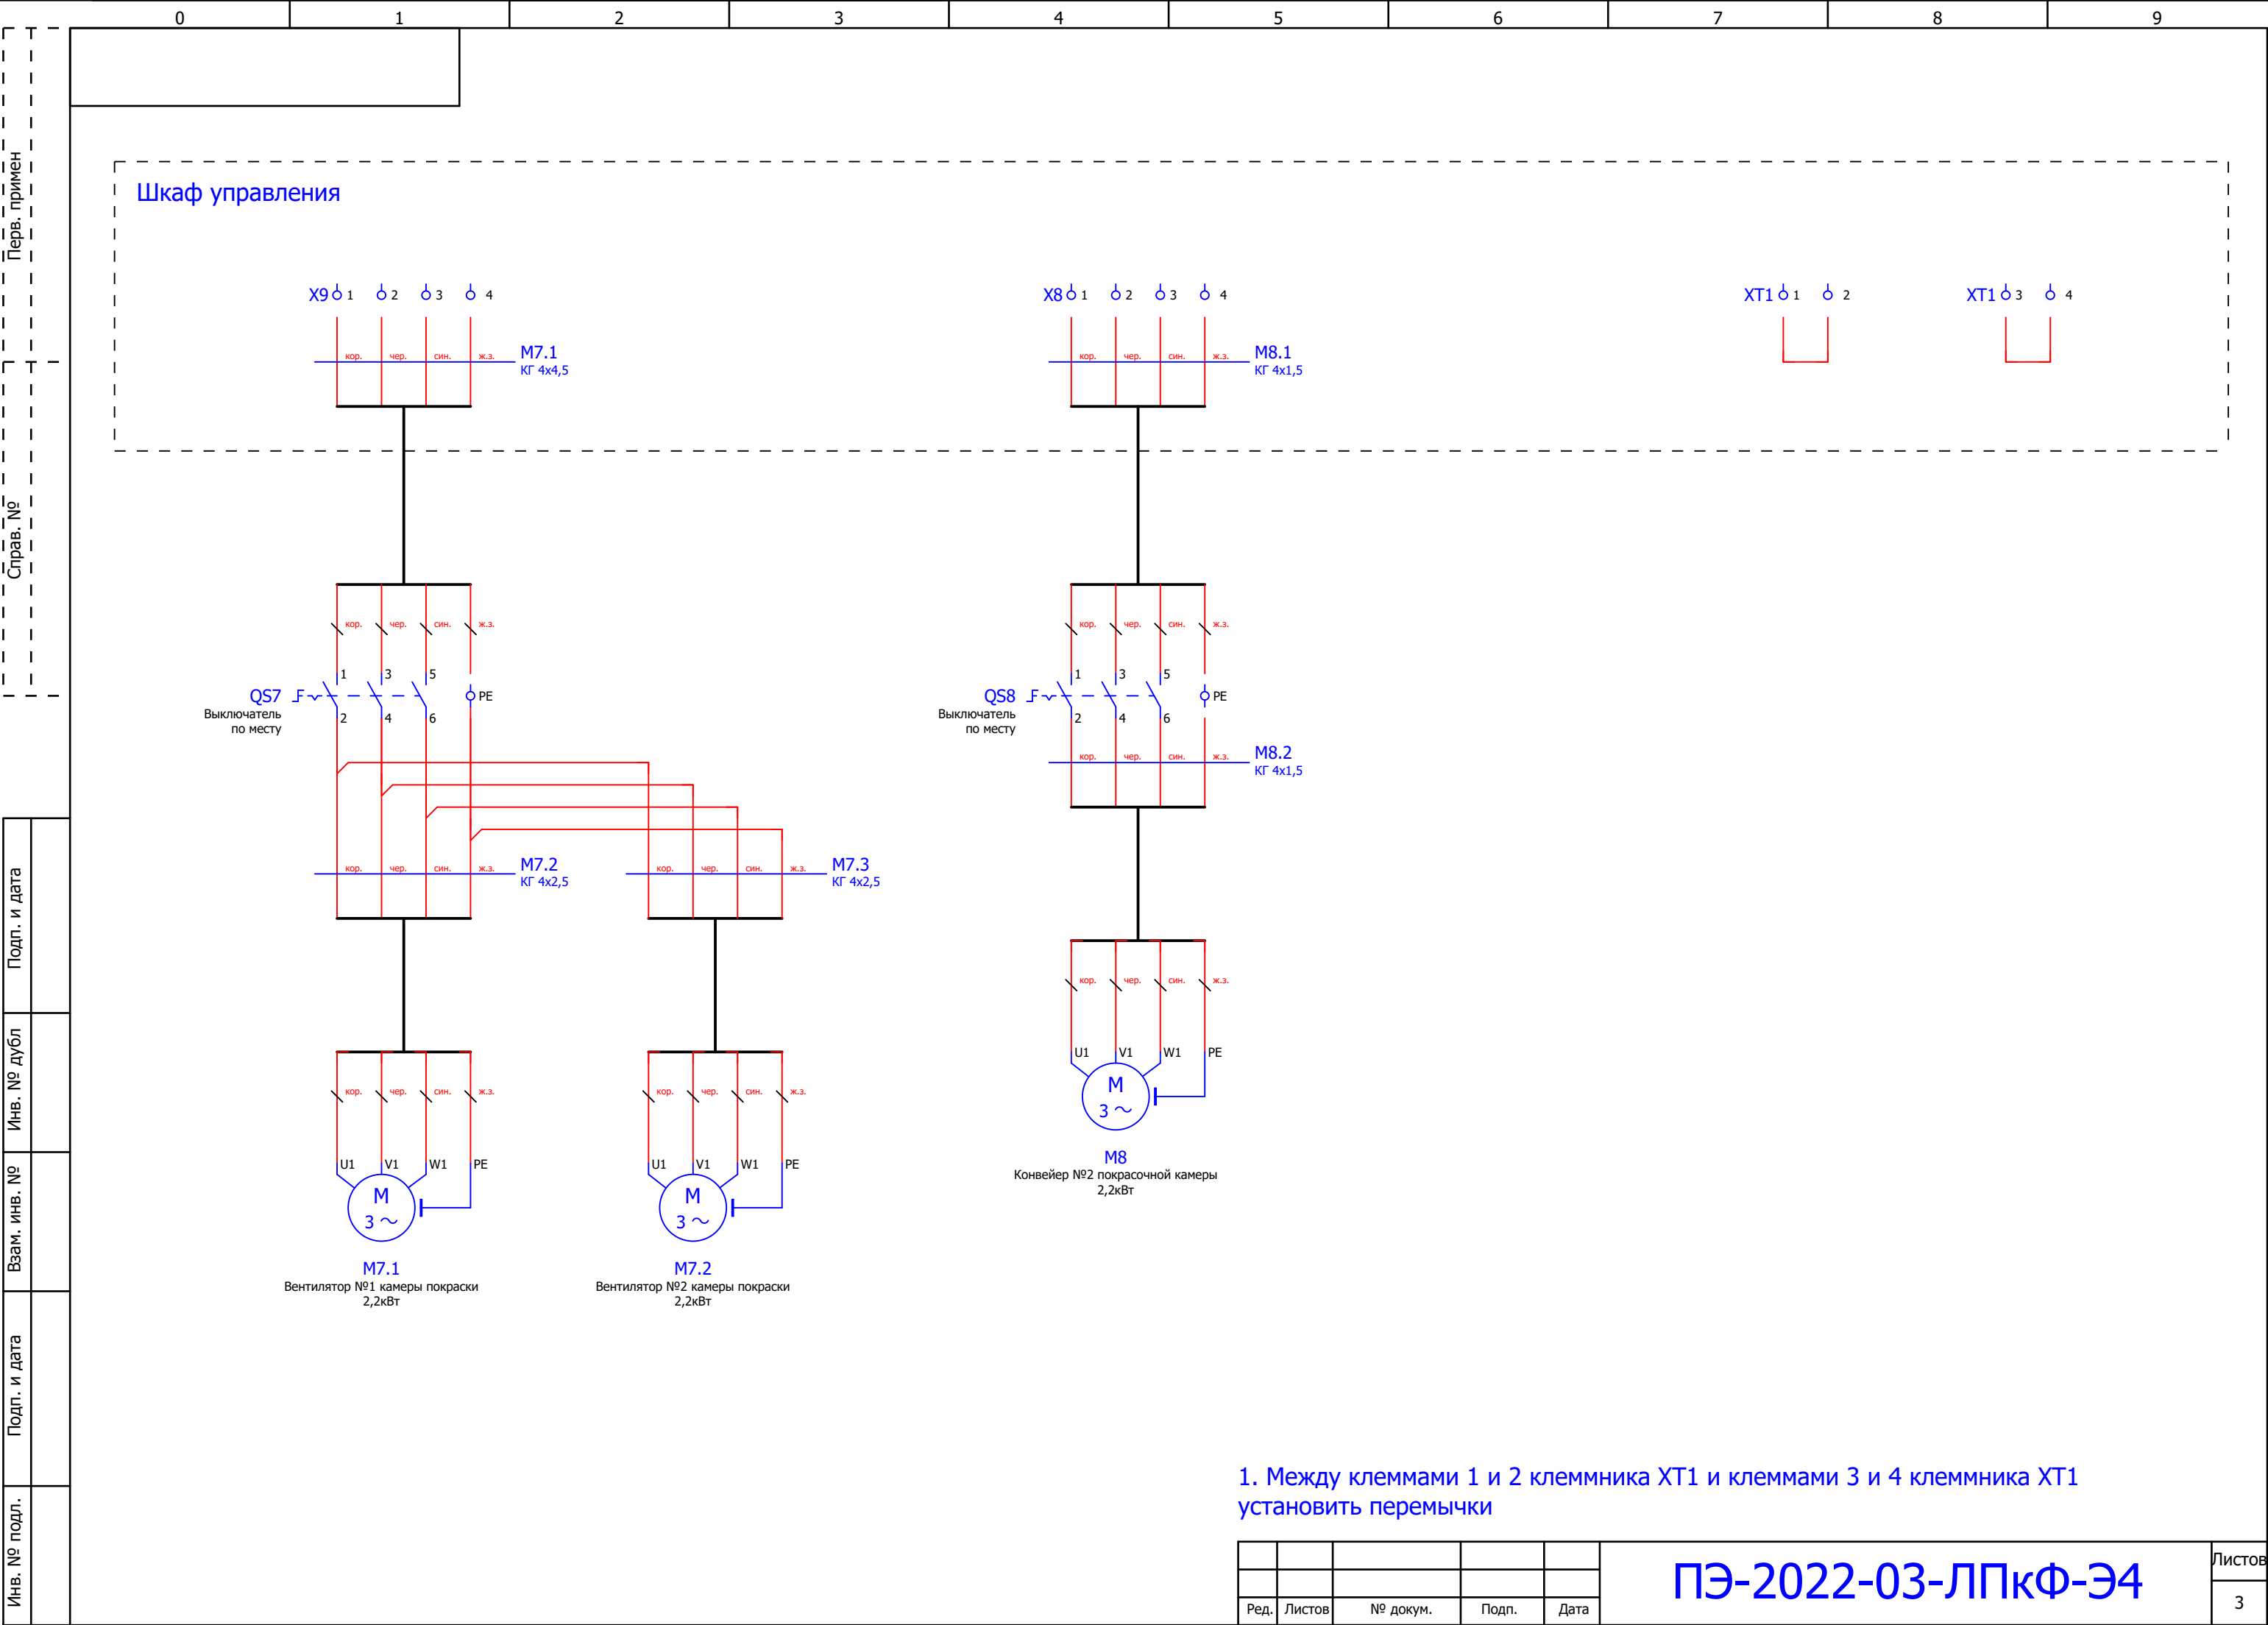


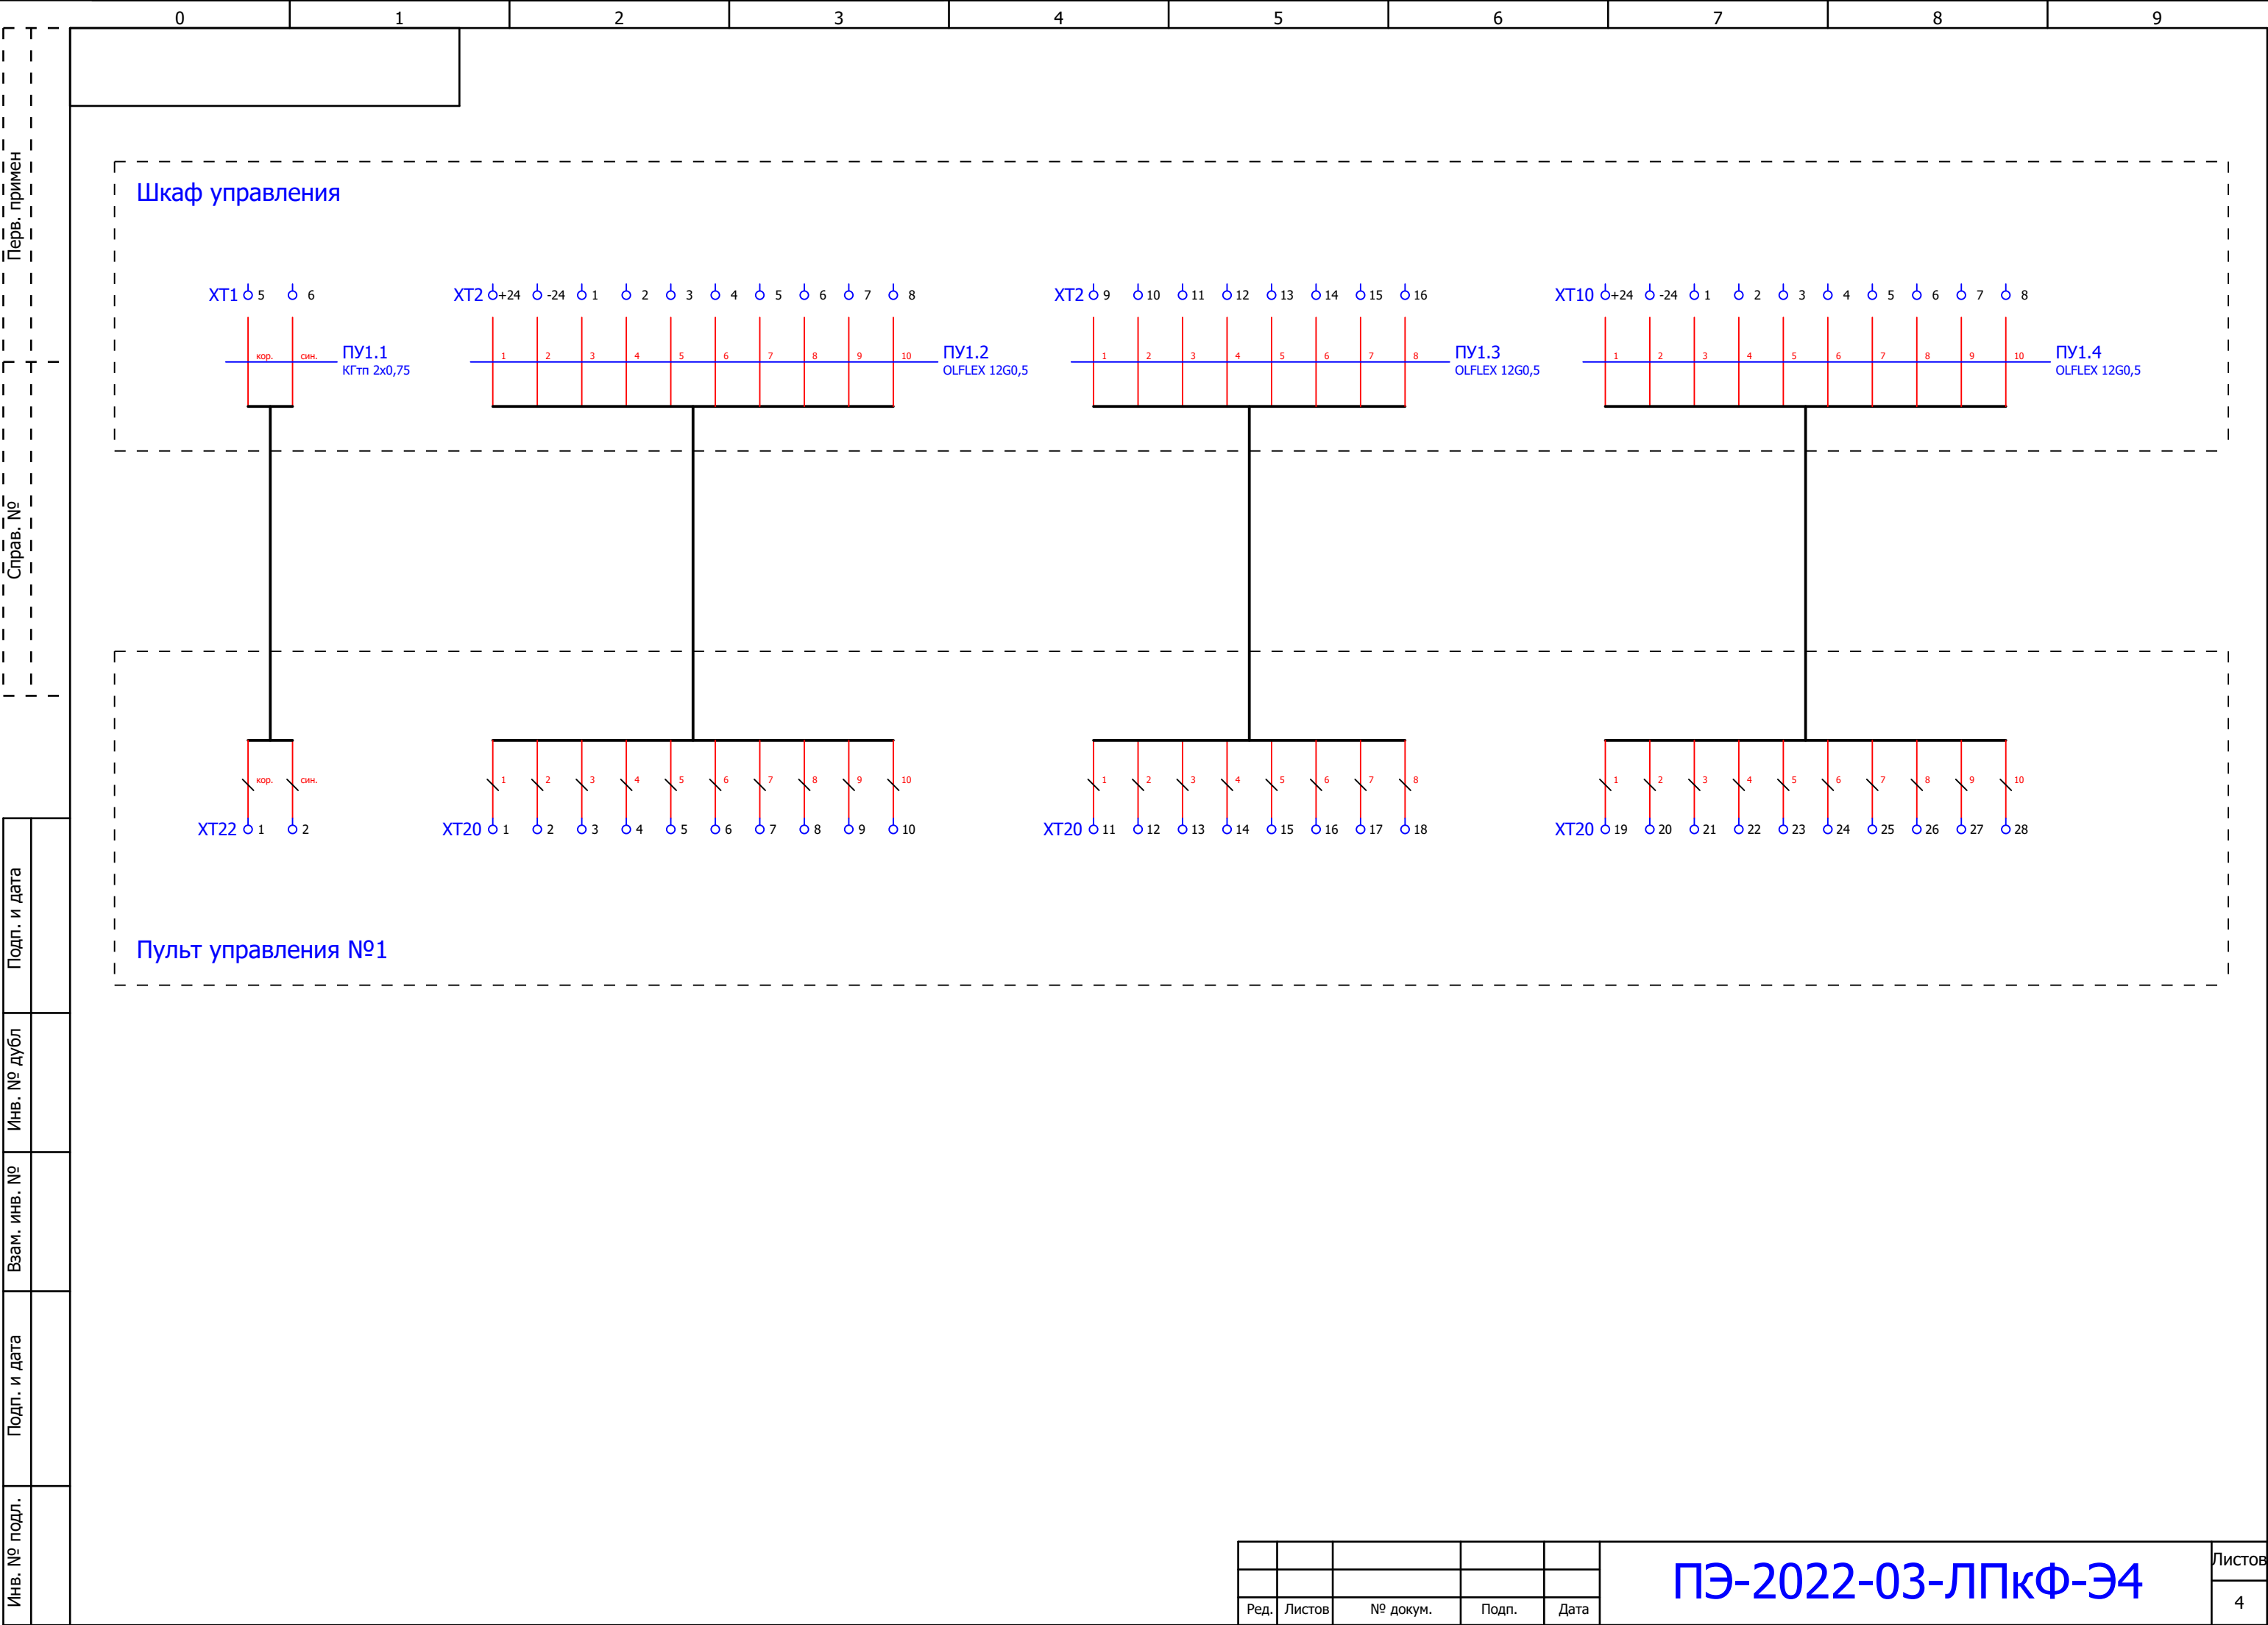


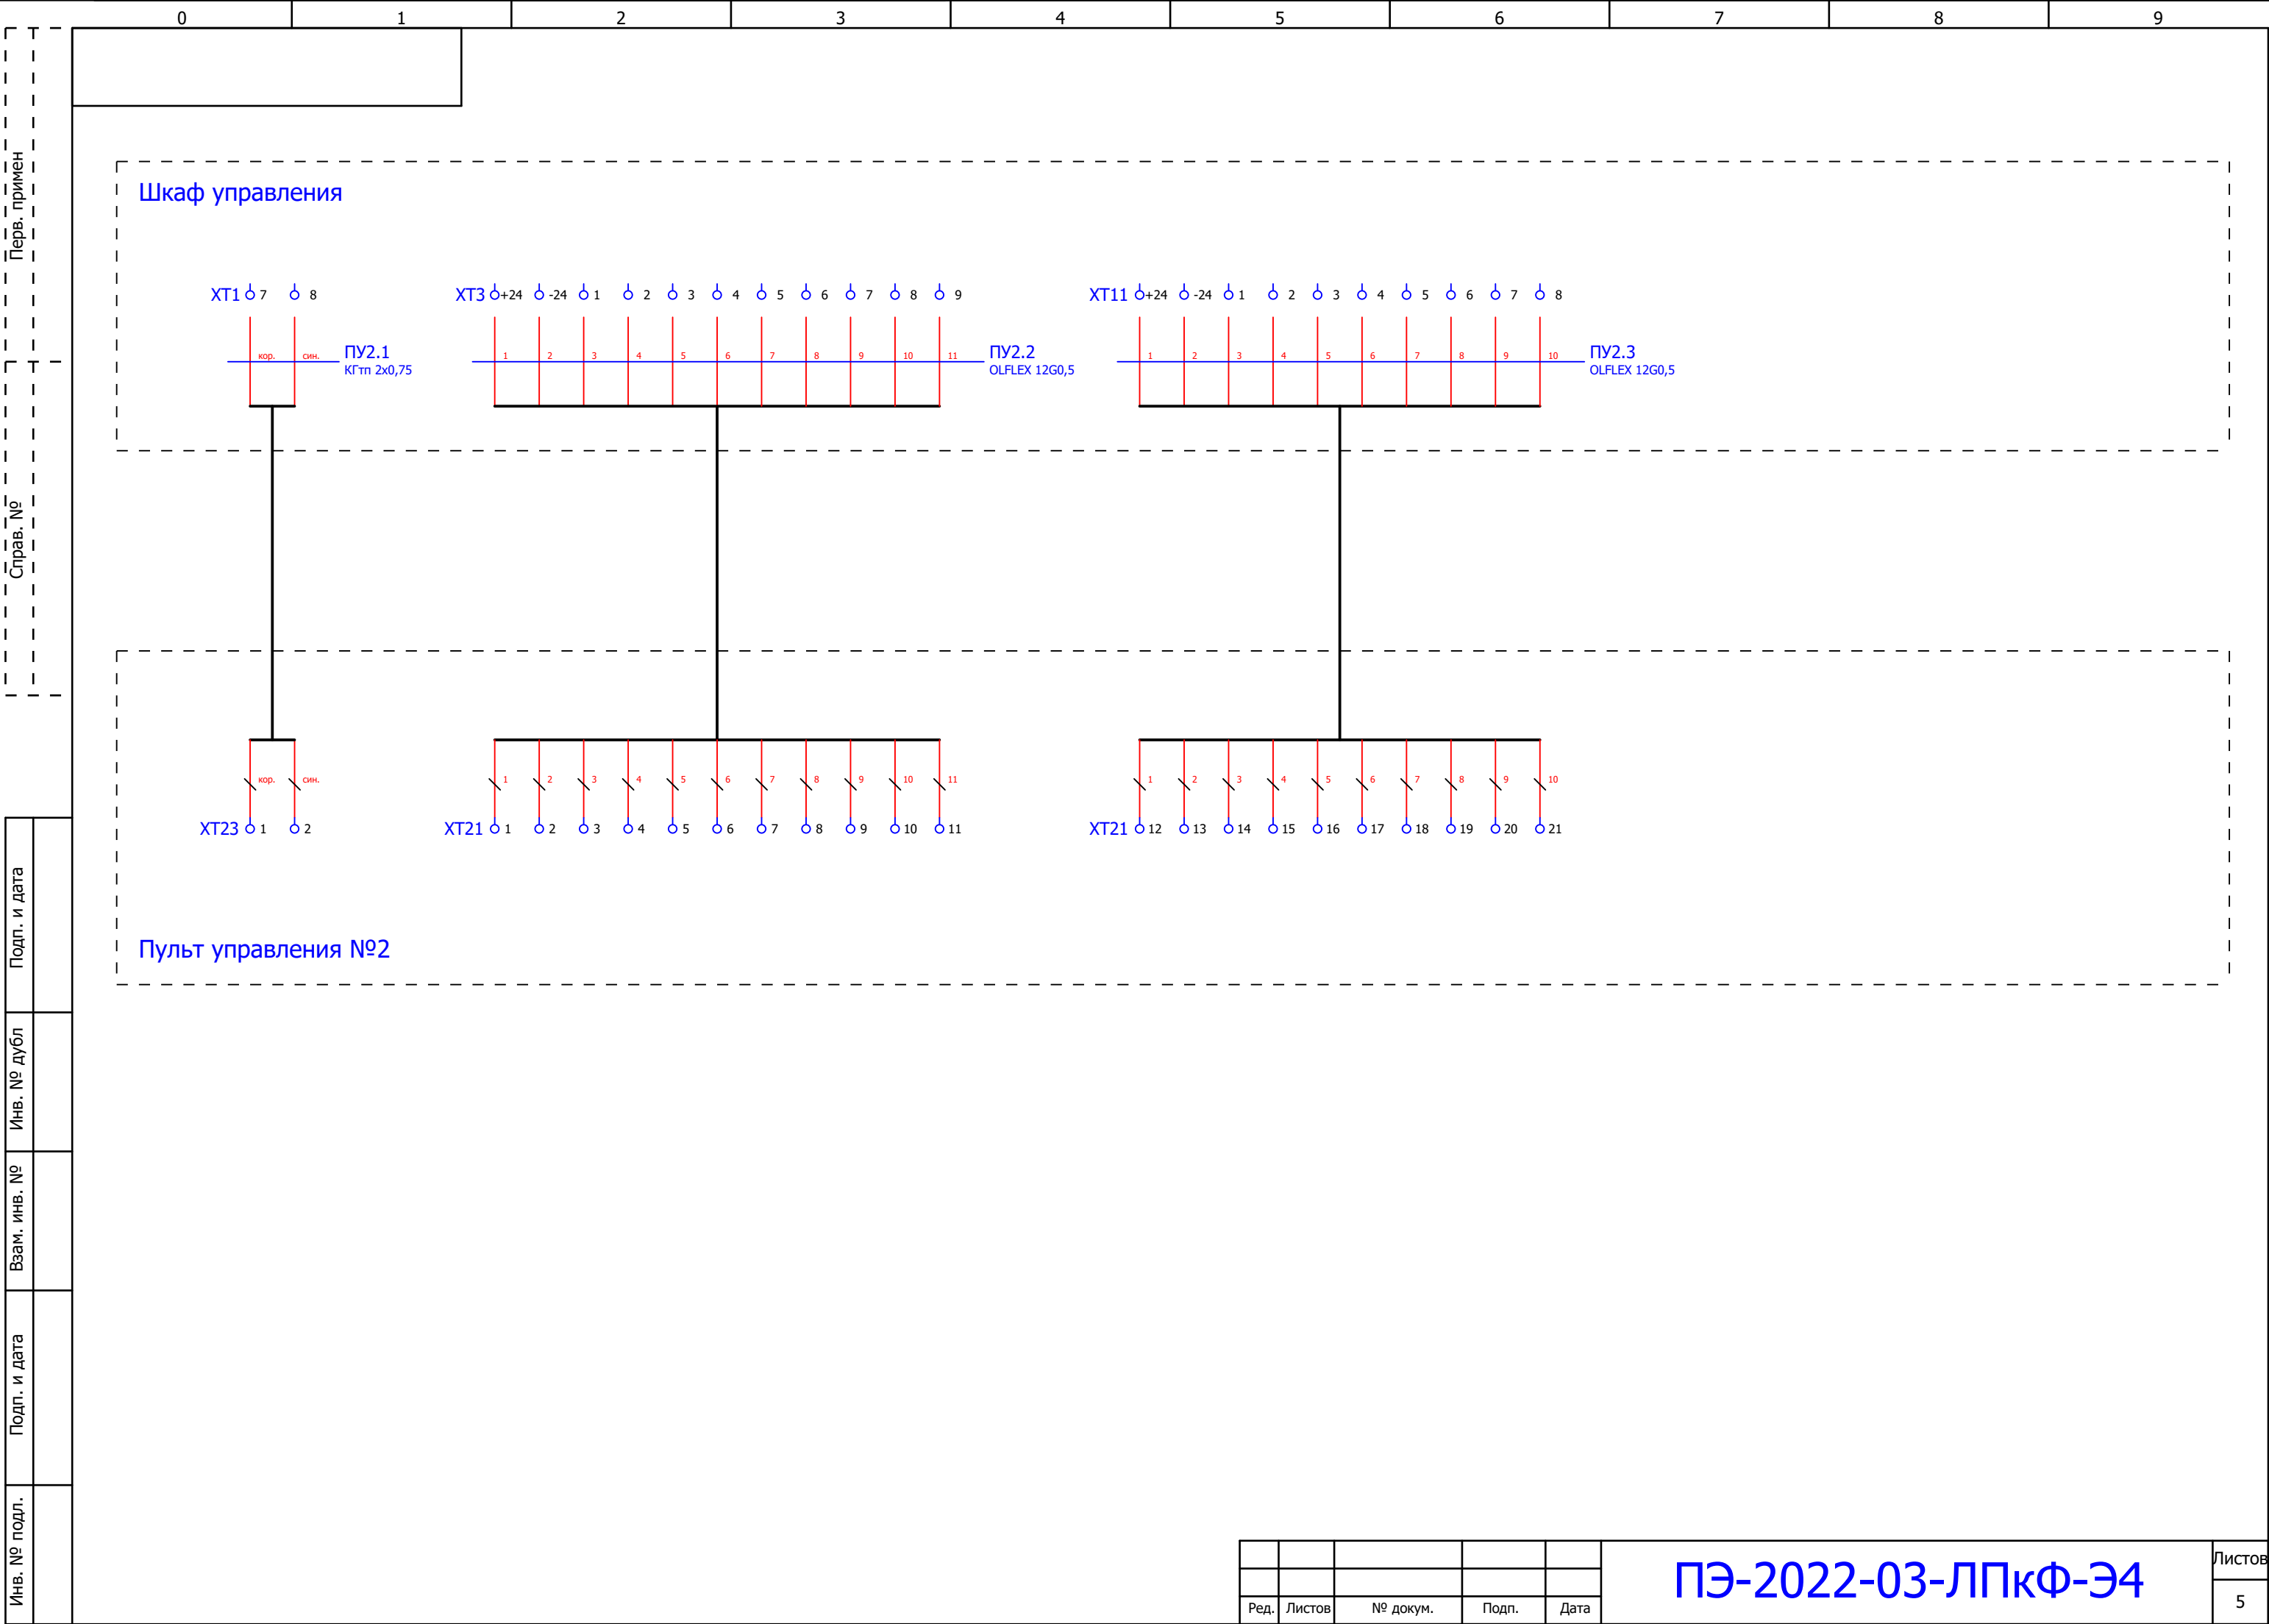


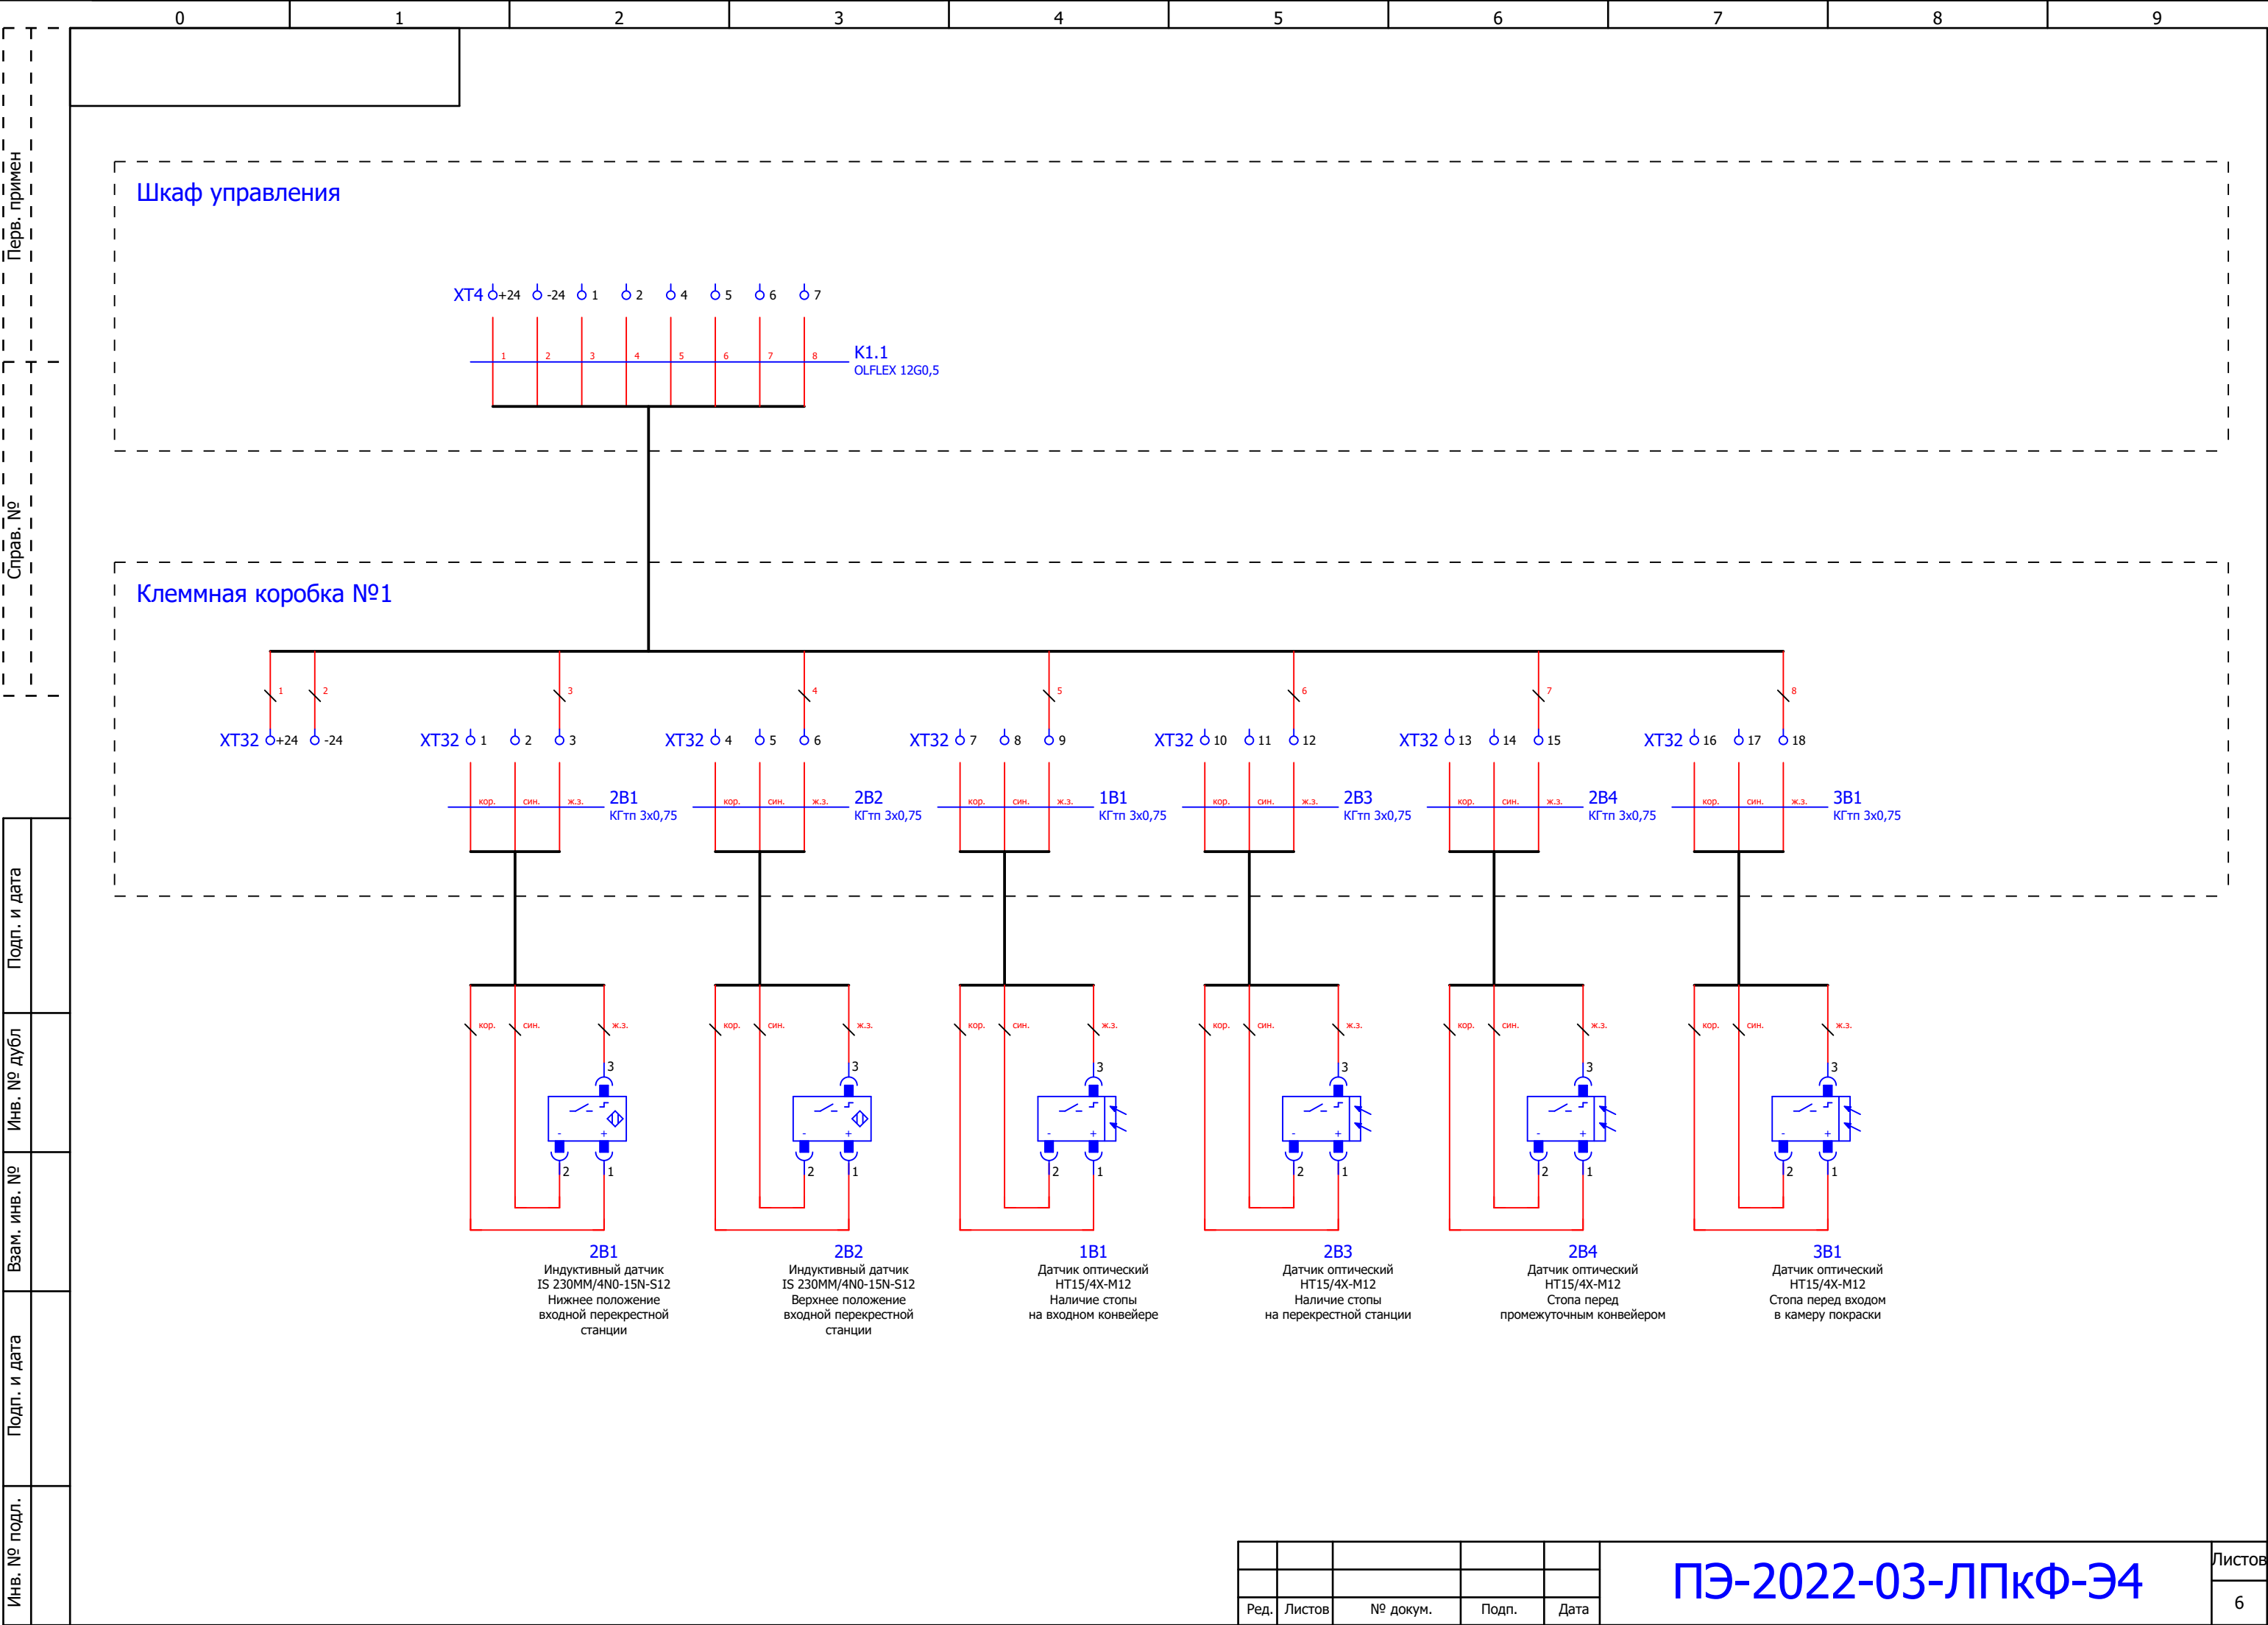

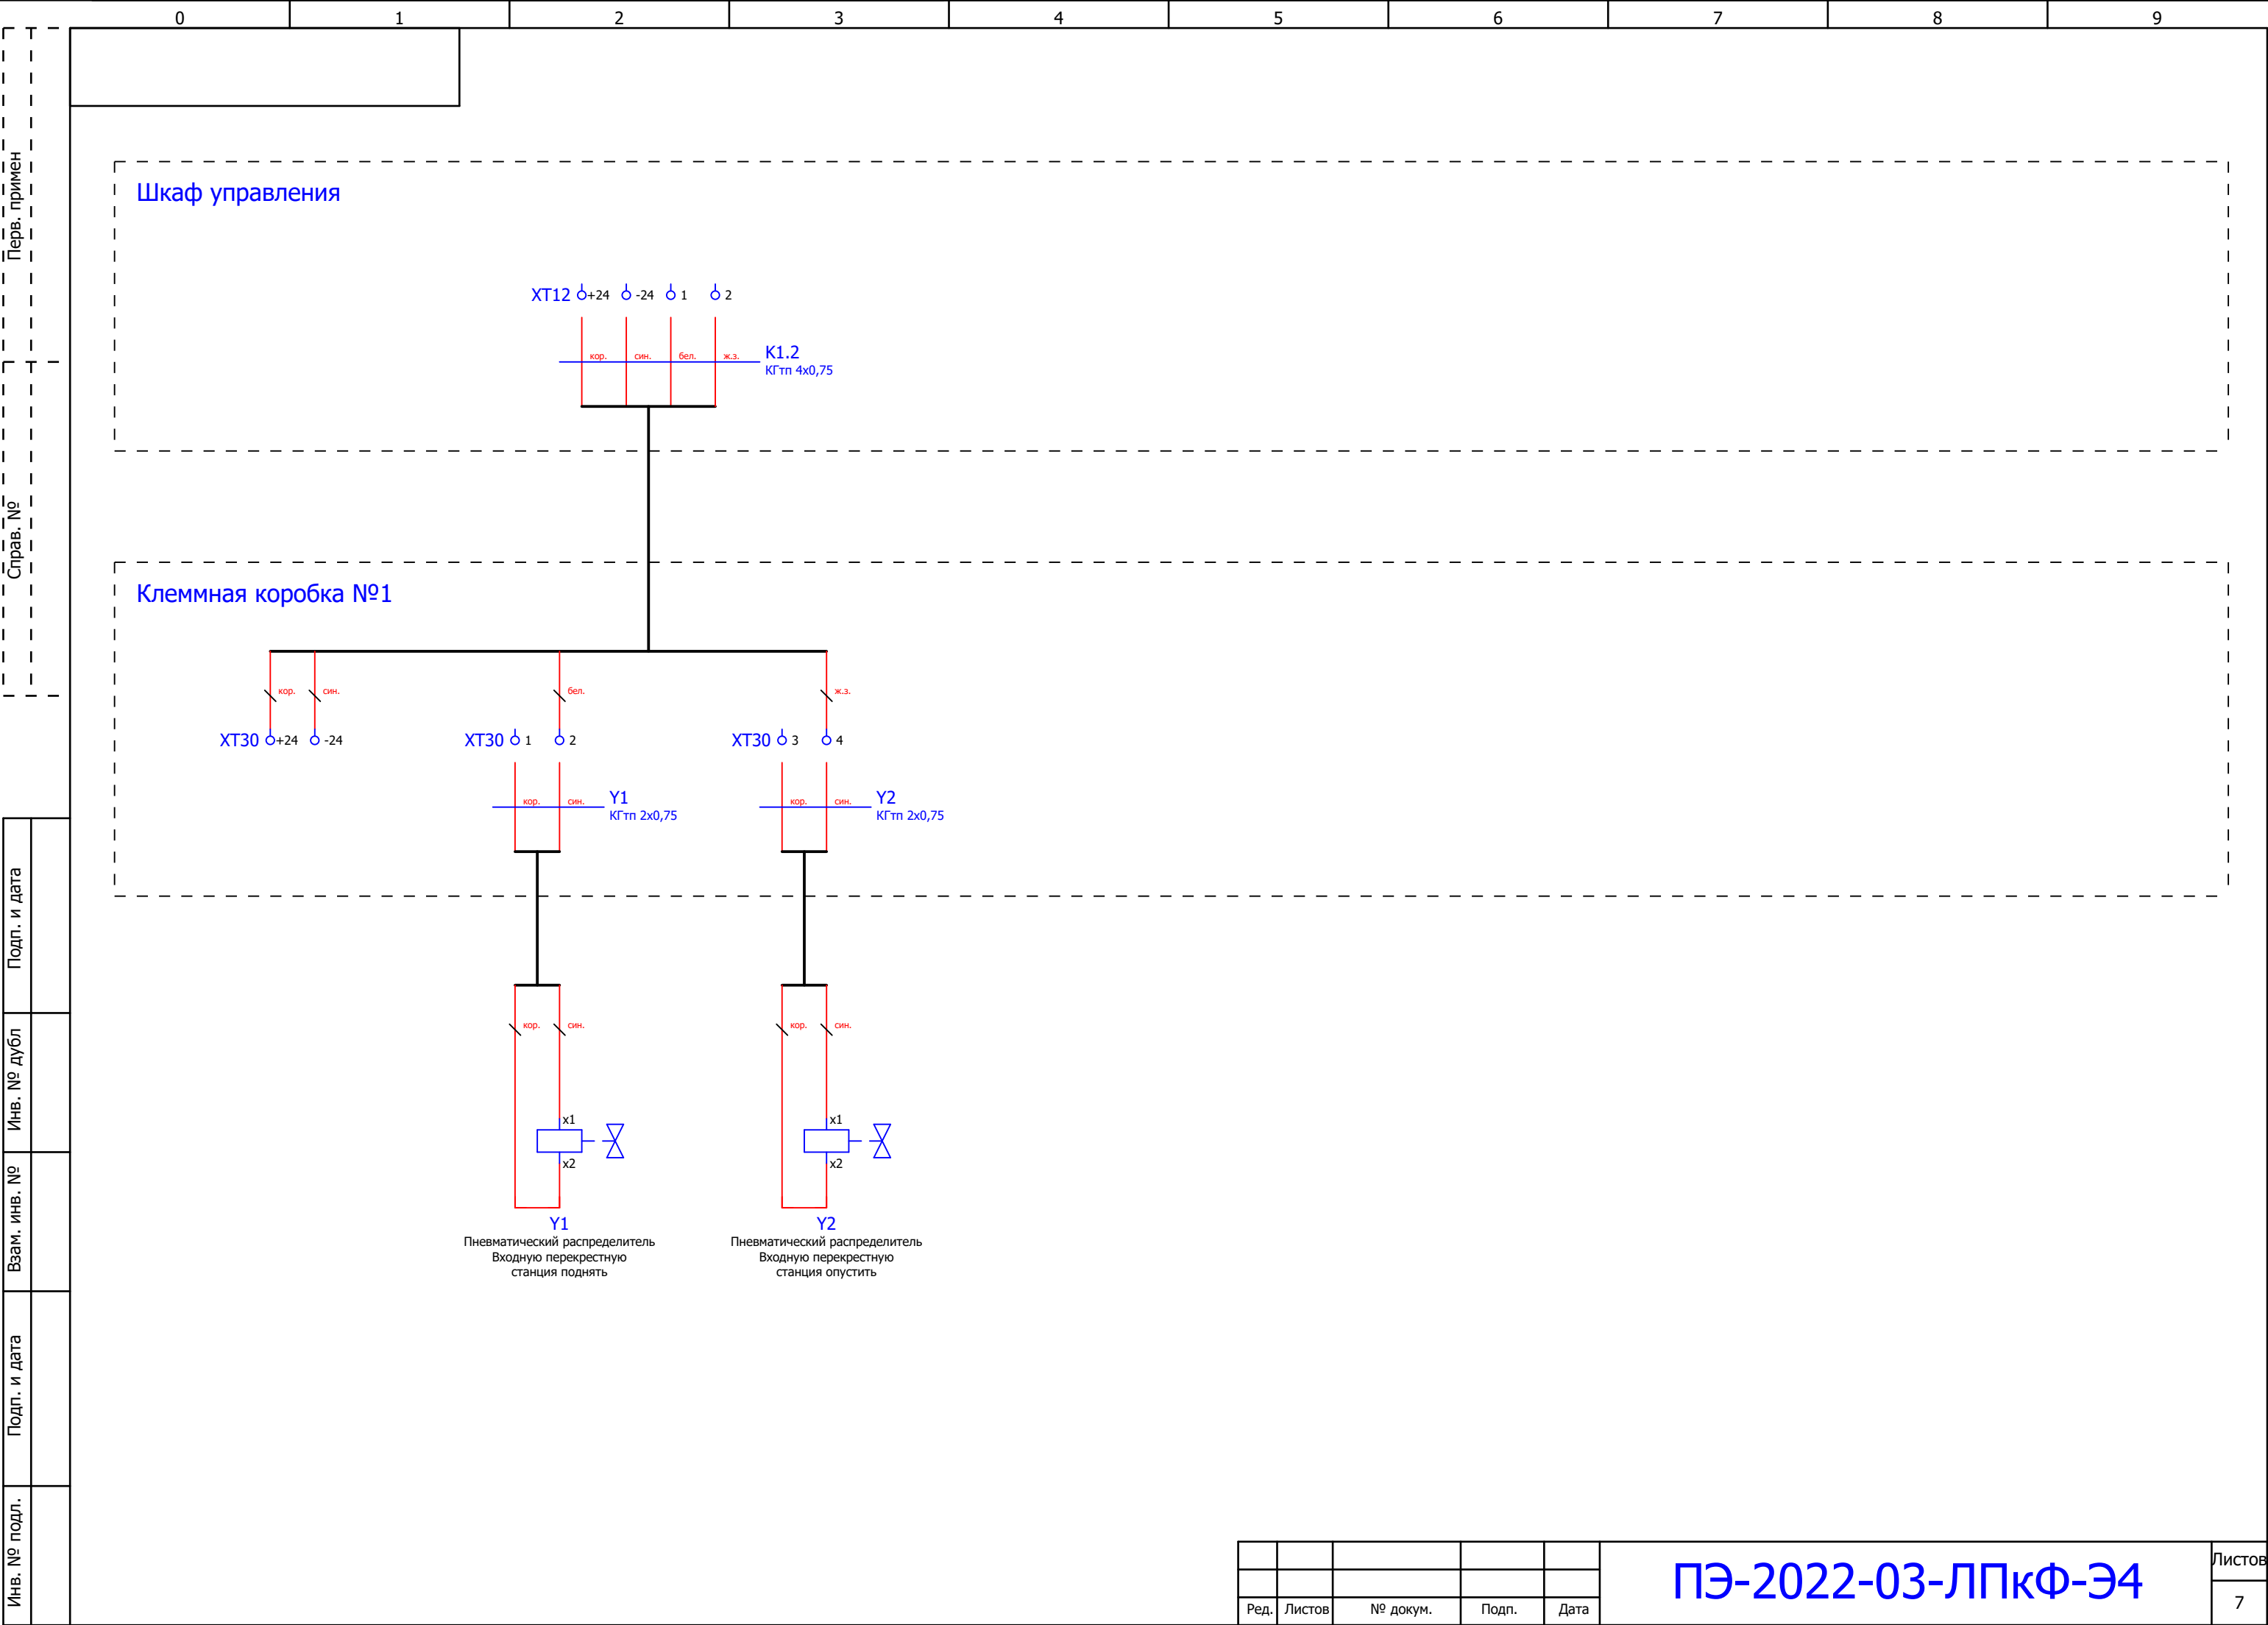



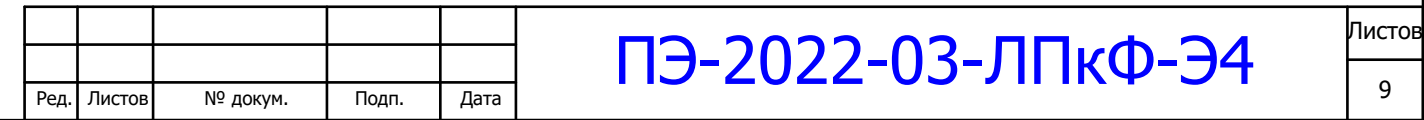

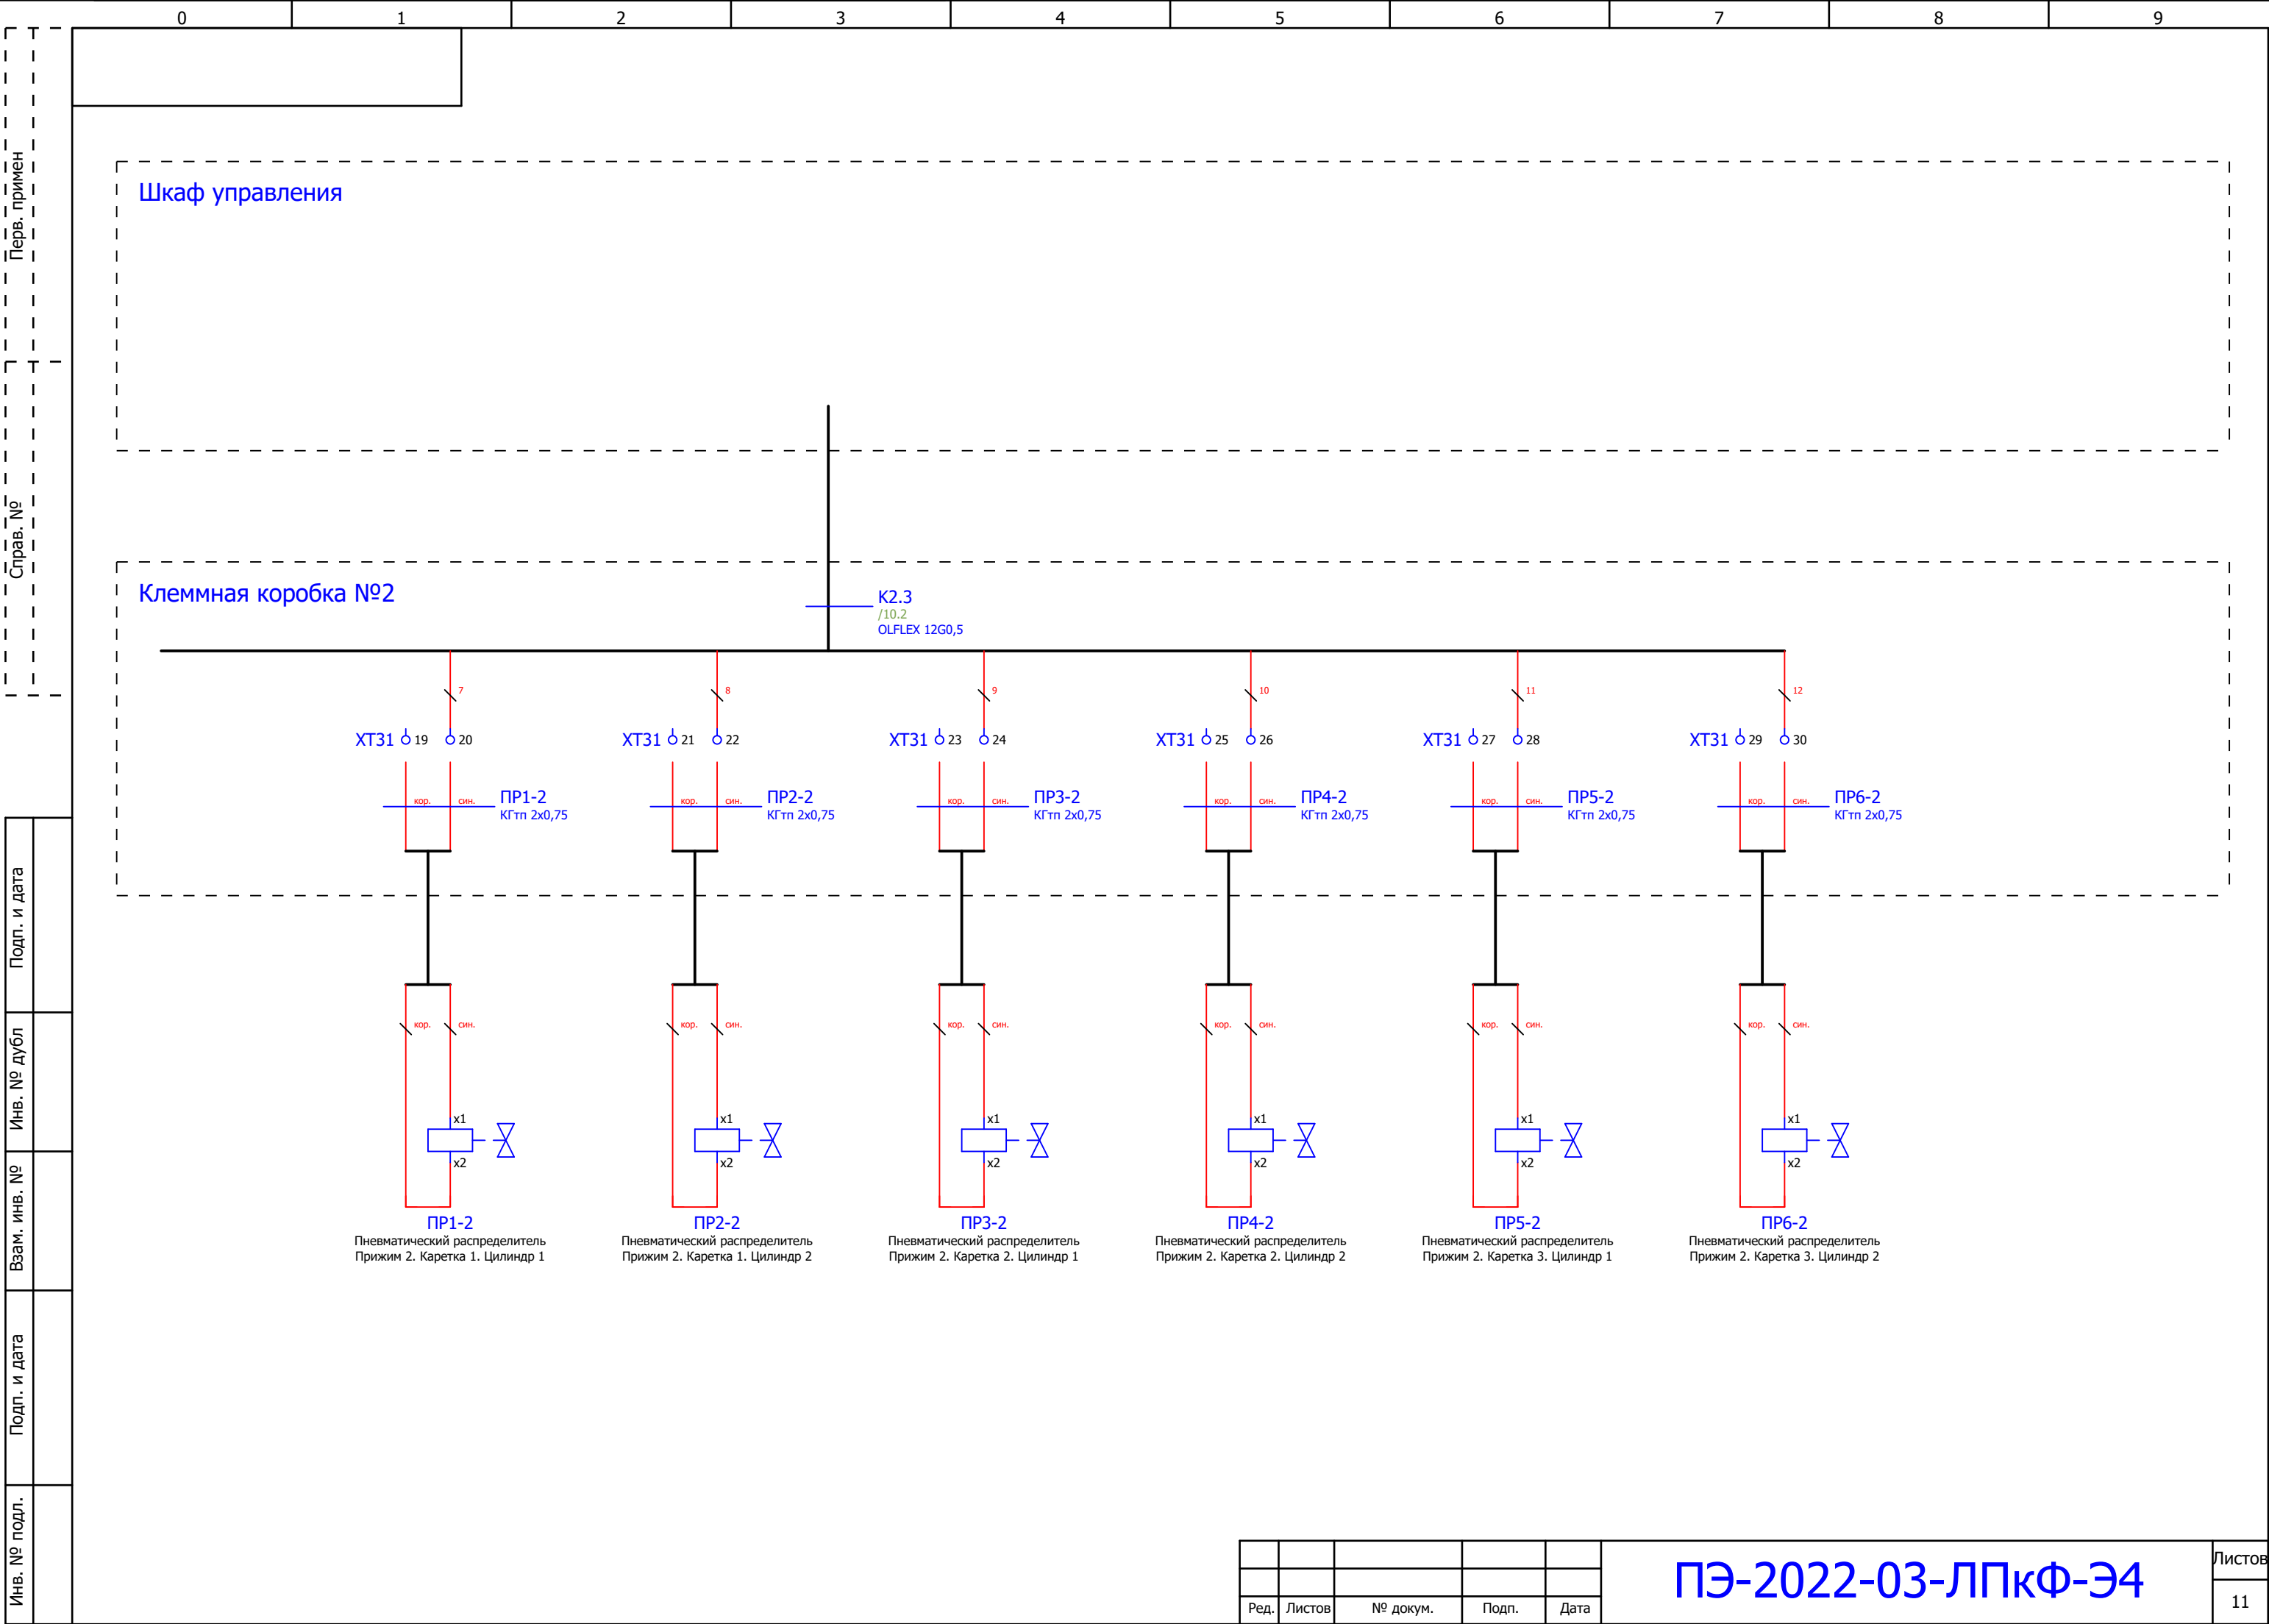

Перв. примен

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Предполагаемое место установки шкафа управления
(не согласовано!)

Лоток 100х100мм вдоль рамы конвейера


Пульт управления №2
(на стойке рядом с линией)

Клеммная коробка №2
(на опоре каркаса покрасочной камеры)

Клеммная коробка №1
(на ноге стойки пульта управления №1)

Пульт управления №1
(на стойке рядом с линией)

Лоток 100х100мм по полу
на консольных напольных опорах

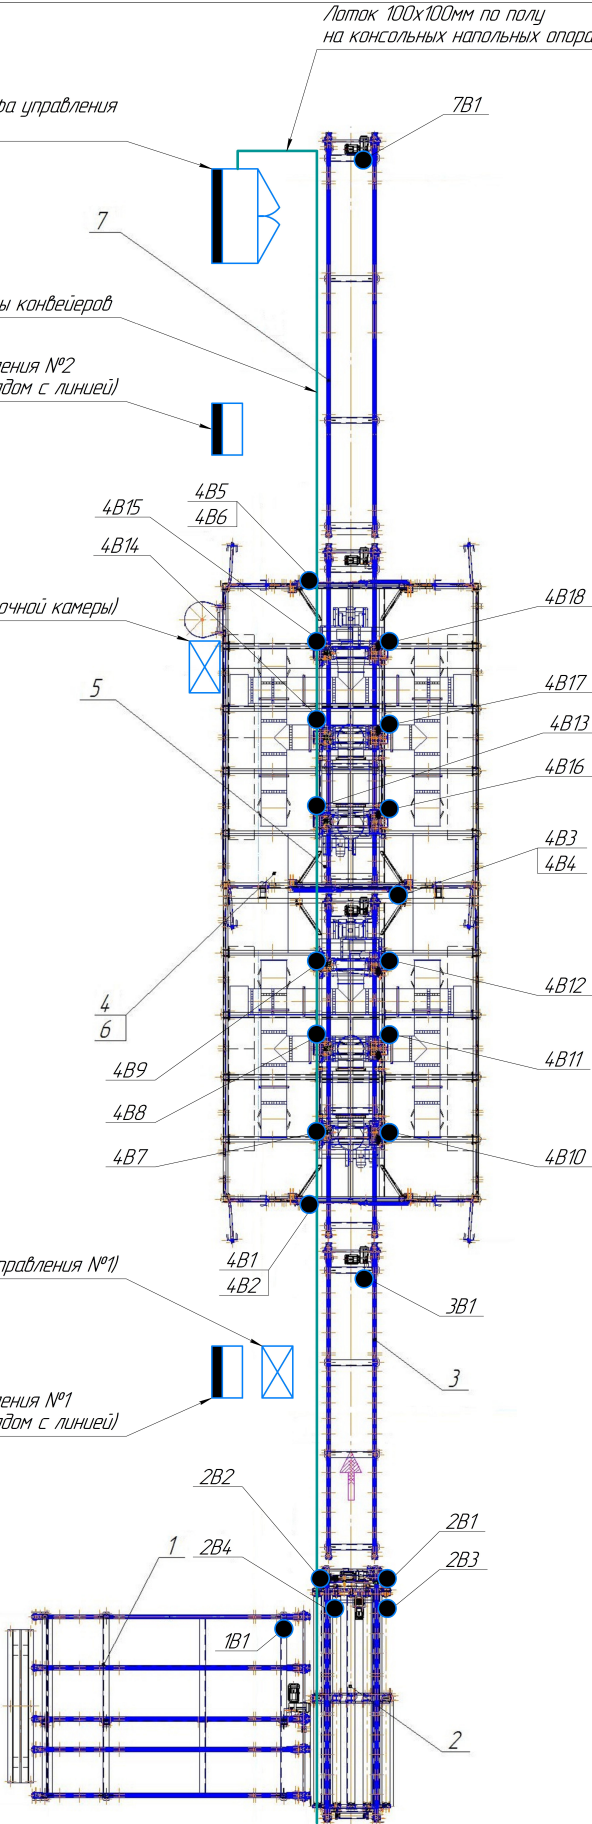

1. Отводы лотка к датчикам и двигателям выполнять лотком 50х50мм

1	Входной конвейер (с лотками для вил погрузчика)
2	Конвейер с перекрестной станцией
3	Цепной промежуточный конвейер
4	Покрасочная камера с вентиляцией и освещением
5	Переход через конвейер в камеру покраски
6	Установка комбинированного распыления краски
7	Выходной конвейер

1B1	Наличие и остановка стопы	Оптический	HT15/4X-M12
2B1	Нижнее положение цепного конвейера перекрестной станции	Индуктивный	IS 230MM/4NO-15N-S12
2B2	Верхнее положение цепного конвейера перекрестной станции	Индуктивный	IS 230MM/4NO-15N-S12
2B3	Наличие и остановка стопы	Оптический	HT15/4X-M12
2B4	Проверка расположения стопы на перекрестной станции	Оптический	HT15/4X-M12
3B1	Наличие и остановка стопы	Оптический	HT15/4X-M12
4B1	Верхнее положение занавеса 1	Геркон	D-A93L
4B2	Нижнее положение занавеса 1	Геркон	D-A93L
4B3	Верхнее положение занавеса 2	Геркон	D-A93L
4B4	Нижнее положение занавеса 2	Геркон	D-A93L
4B5	Верхнее положение занавеса 3	Геркон	D-A93L
4B6	Нижнее положение занавеса 3	Геркон	D-A93L
4B7	Верхнее положение прижима 1	Геркон	D-A93L
4B8	Верхнее положение прижима 2	Геркон	D-A93L
4B9	Верхнее положение прижима 3	Геркон	D-A93L
4B10	Верхнее положение прижима 4	Геркон	D-A93L
4B11	Верхнее положение прижима 5	Геркон	D-A93L
4B12	Верхнее положение прижима 6	Геркон	D-A93L
4B13	Верхнее положение прижима 7	Геркон	D-A93L
4B14	Верхнее положение прижима 8	Геркон	D-A93L
4B15	Верхнее положение прижима 9	Геркон	D-A93L
4B16	Верхнее положение прижима 10	Геркон	D-A93L
4B17	Верхнее положение прижима 11	Геркон	D-A93L
4B18	Верхнее положение прижима 12	Геркон	D-A93L
4B19	Наличие и остановка стопы	Концевик	
4B20	Наличие и остановка стопы	Концевик	
7B1	Наличие и остановка стопы	Оптический	HT15/4X-M12

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата

ПЭ-2022-03-ЛПкФ-Э4

Листов
12